
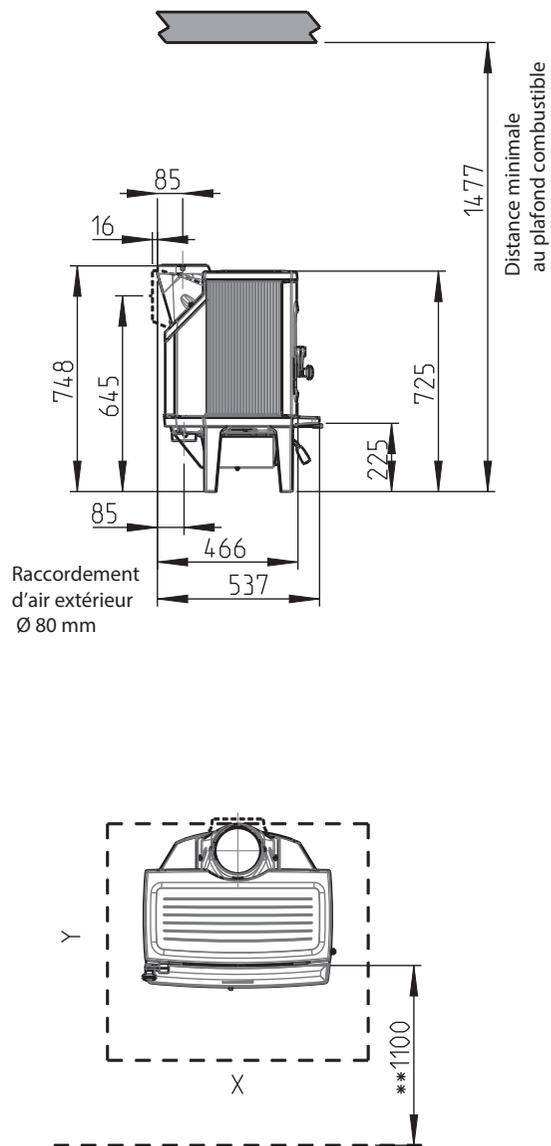



Jøtul F 405

Produit

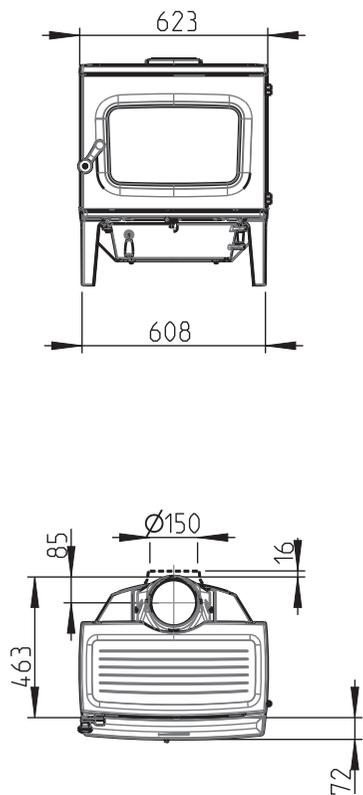


Distance minimale au plafond combustible

Distance min. au mur combustible

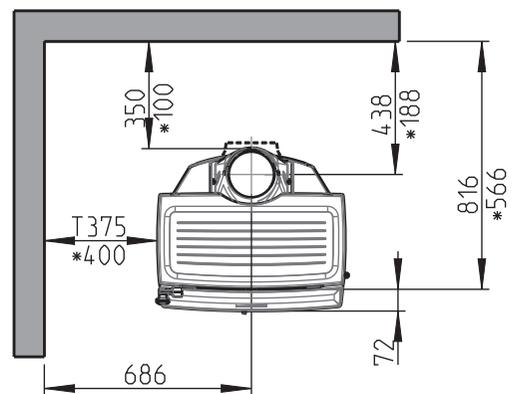

*Avec un tuyau de fumée semi-isolé et un écran thermique supplémentaire
T= Mesuré à partir de la plaque supérieure

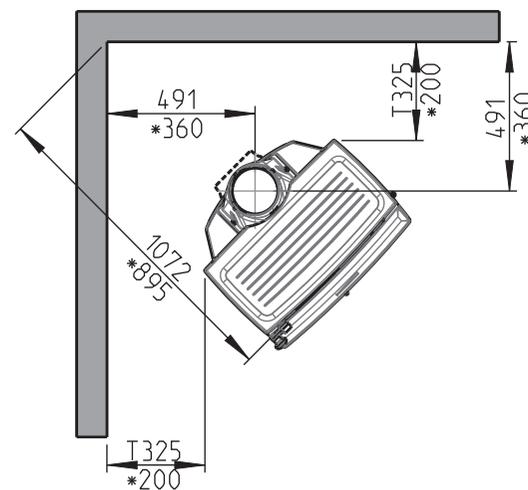

Dimensions minimales de la plaque de sol X/Y=Selon les lois et réglementations nationales
**distance minimale aux meubles/matériaux combustibles


 Mur combustible

 Mur coupe-feu (voir chapitre 3.4 dans le manuel)






Jøtul F 405

Distance min. au mur combustible protégé par un mur coupe-feu

Mur coupe-feu externe

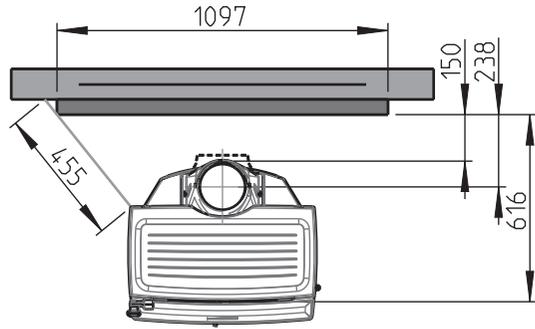

Mur coupe-feu intégré

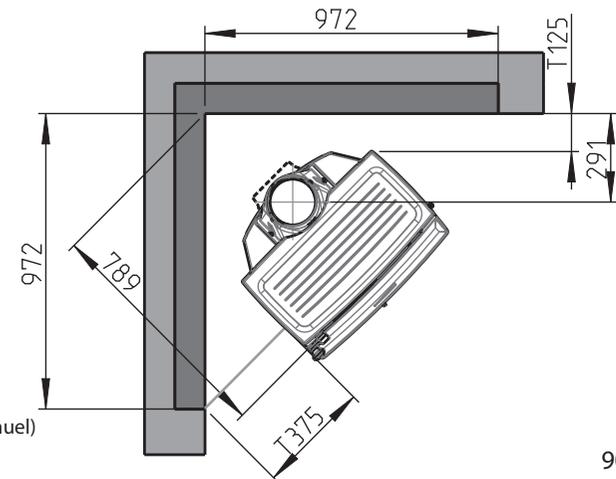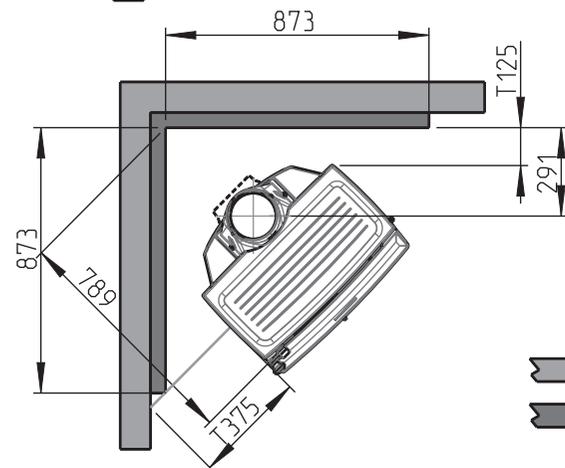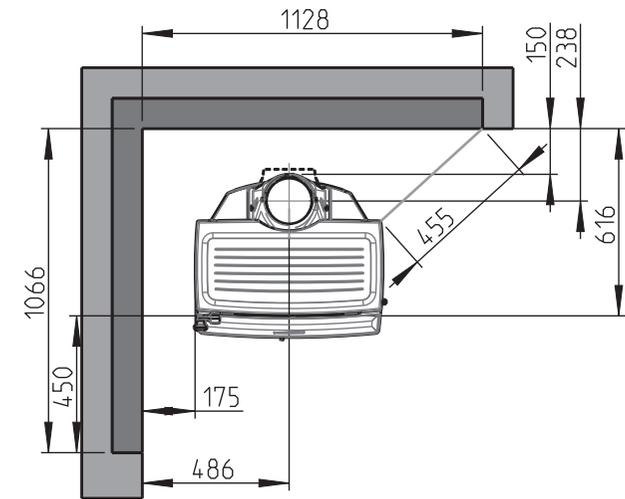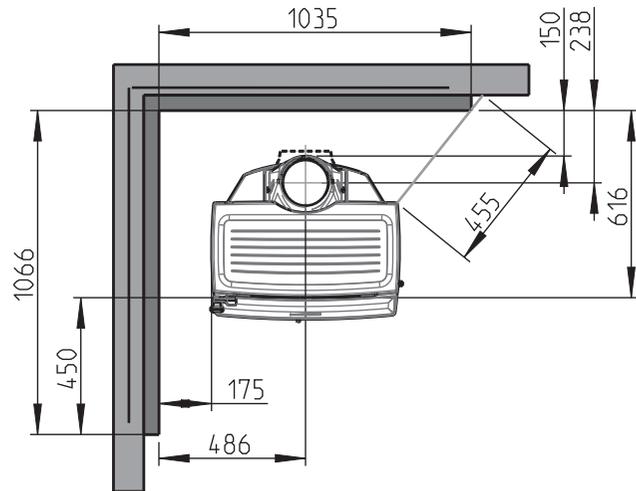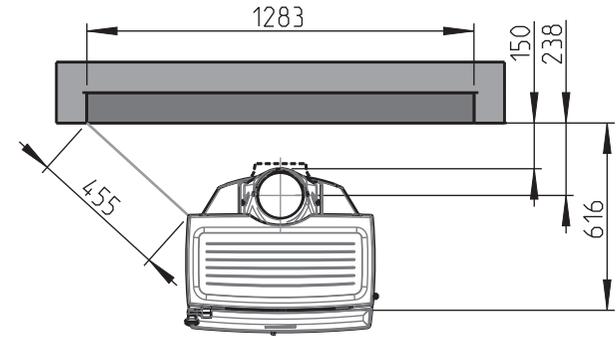

 Mur combustible
 Mur coupe-feu (voir chapitre 3.4 dans le manuel)